



デンタル装置測定結果のDRL（2020）比各年比較
（成人条件）

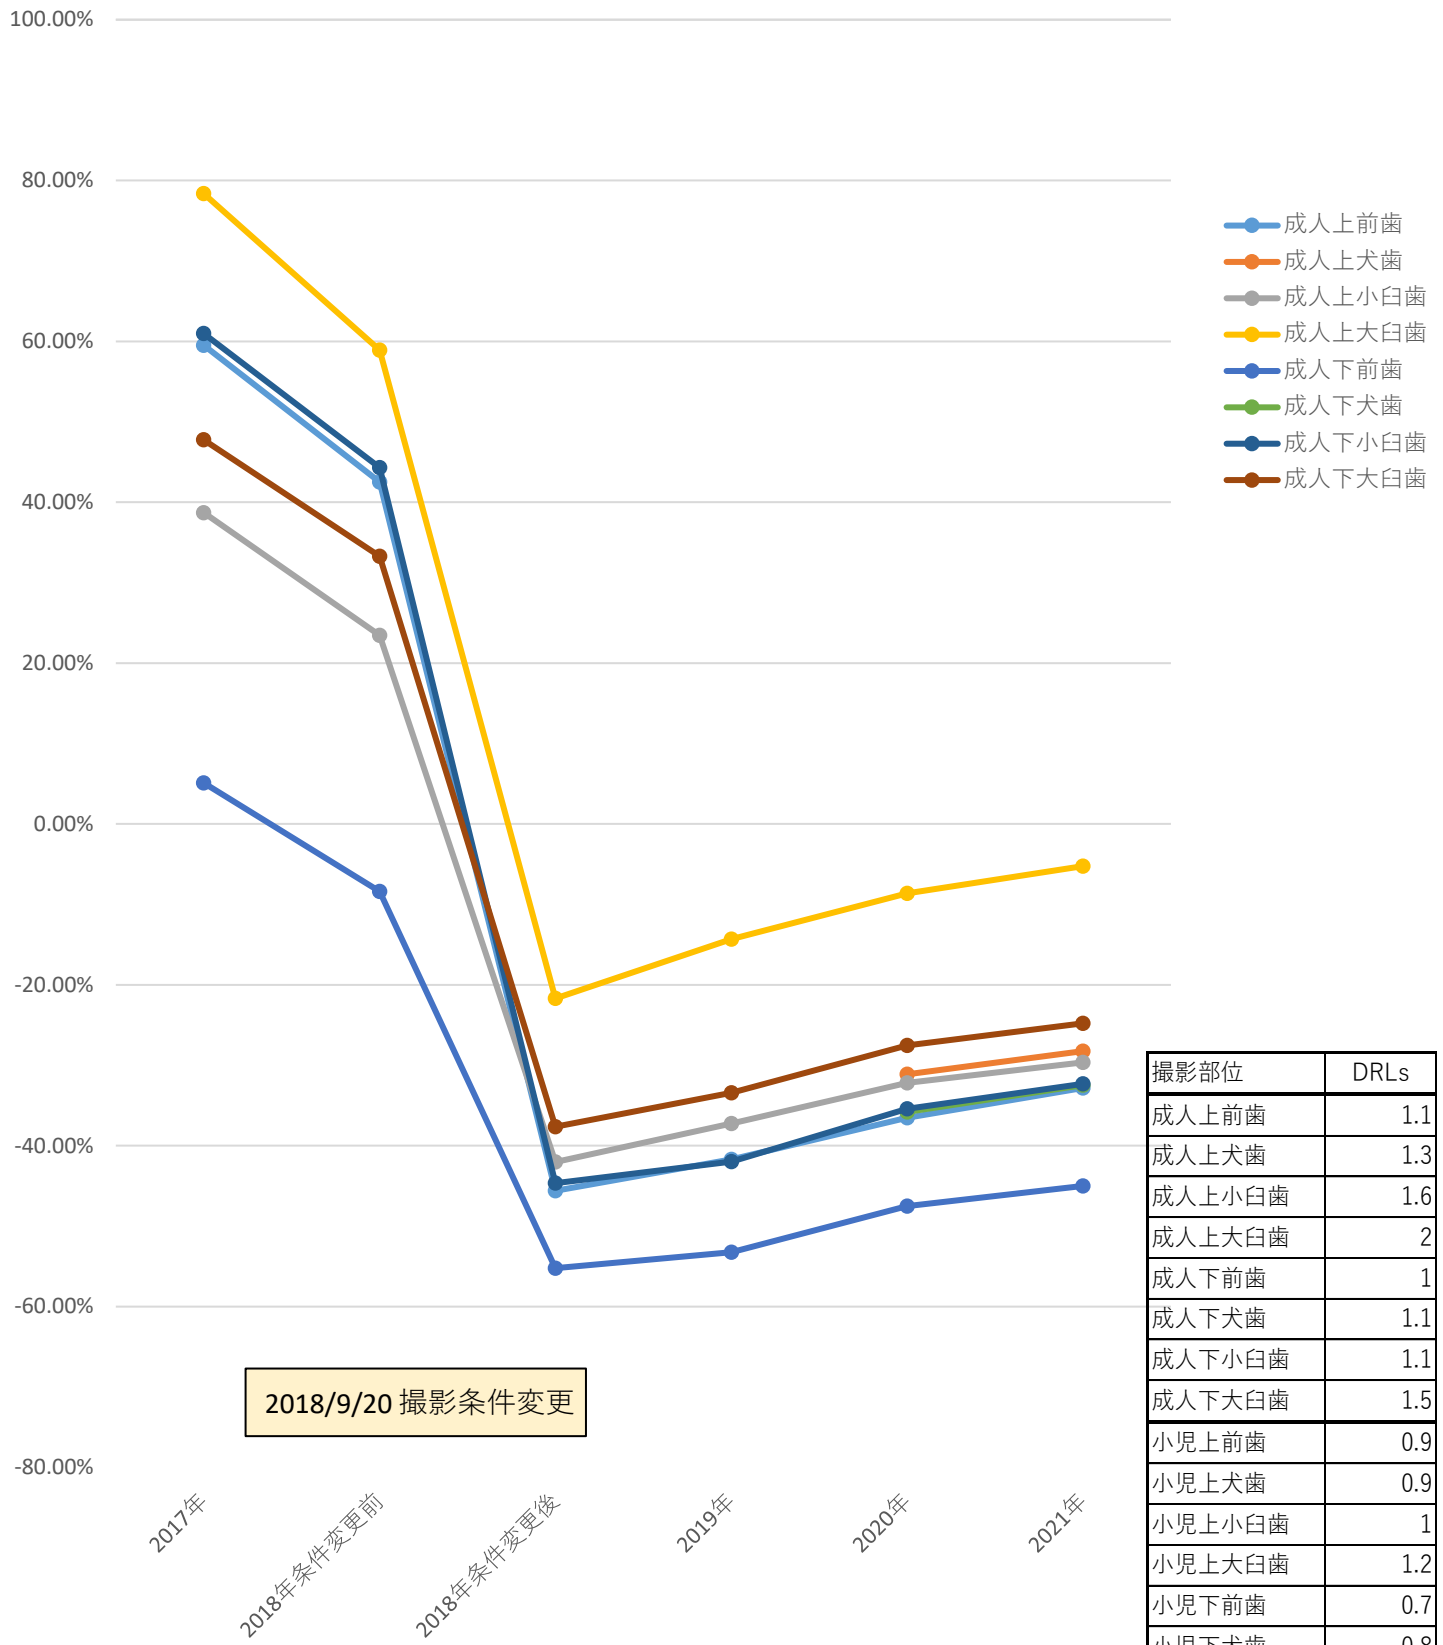

デンタル装置測定結果のDRL（2020）比各年比較
（小児条件）

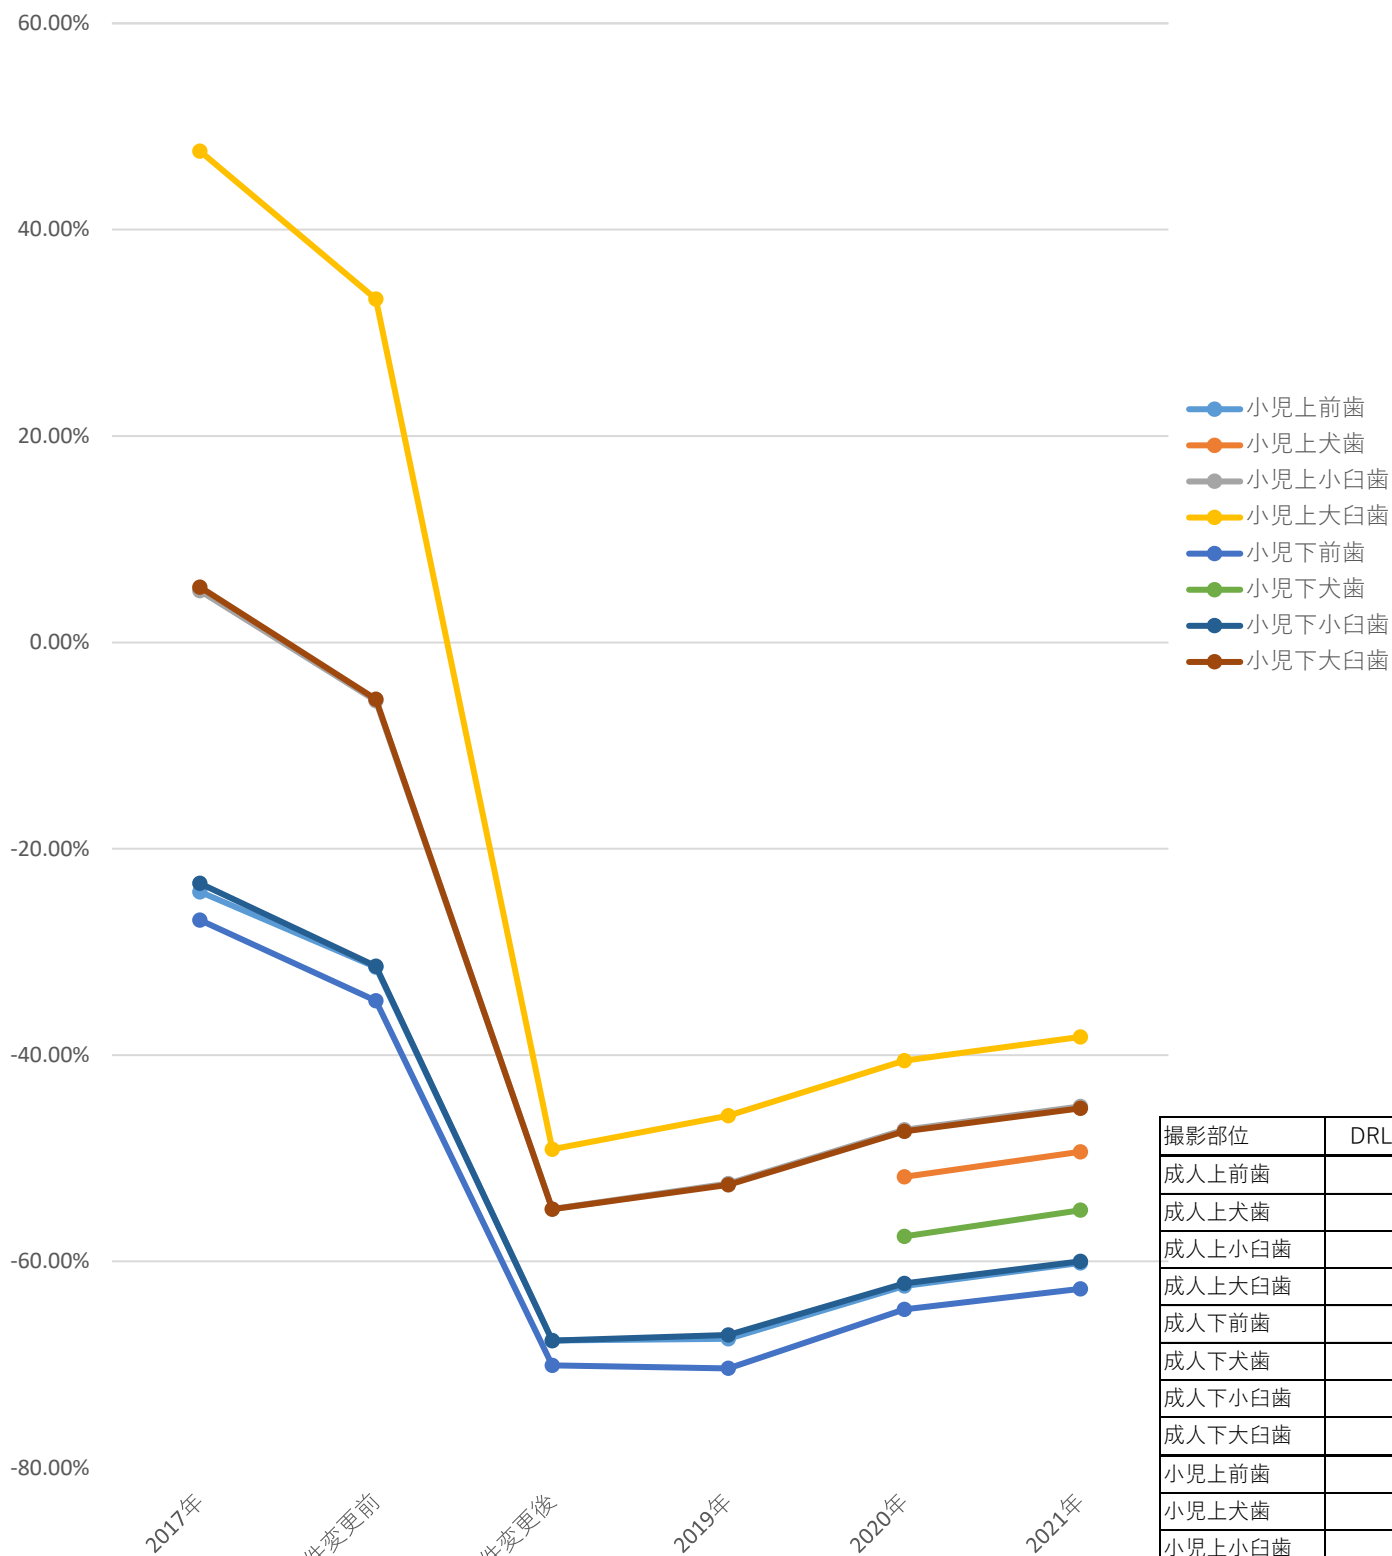

2018/9/20 撮影条件変更

撮影部位	DRLs
成人上前歯	1.1
成人上犬歯	1.3
成人上小白歯	1.6
成人上大白歯	2
成人下前歯	1
成人下犬歯	1.1
成人下小白歯	1.1
成人下大白歯	1.5
小児上前歯	0.9
小児上犬歯	0.9
小児上小白歯	1
小児上大白歯	1.2
小児下前歯	0.7
小児下犬歯	0.8
小児下小白歯	0.9
小児下大白歯	1